


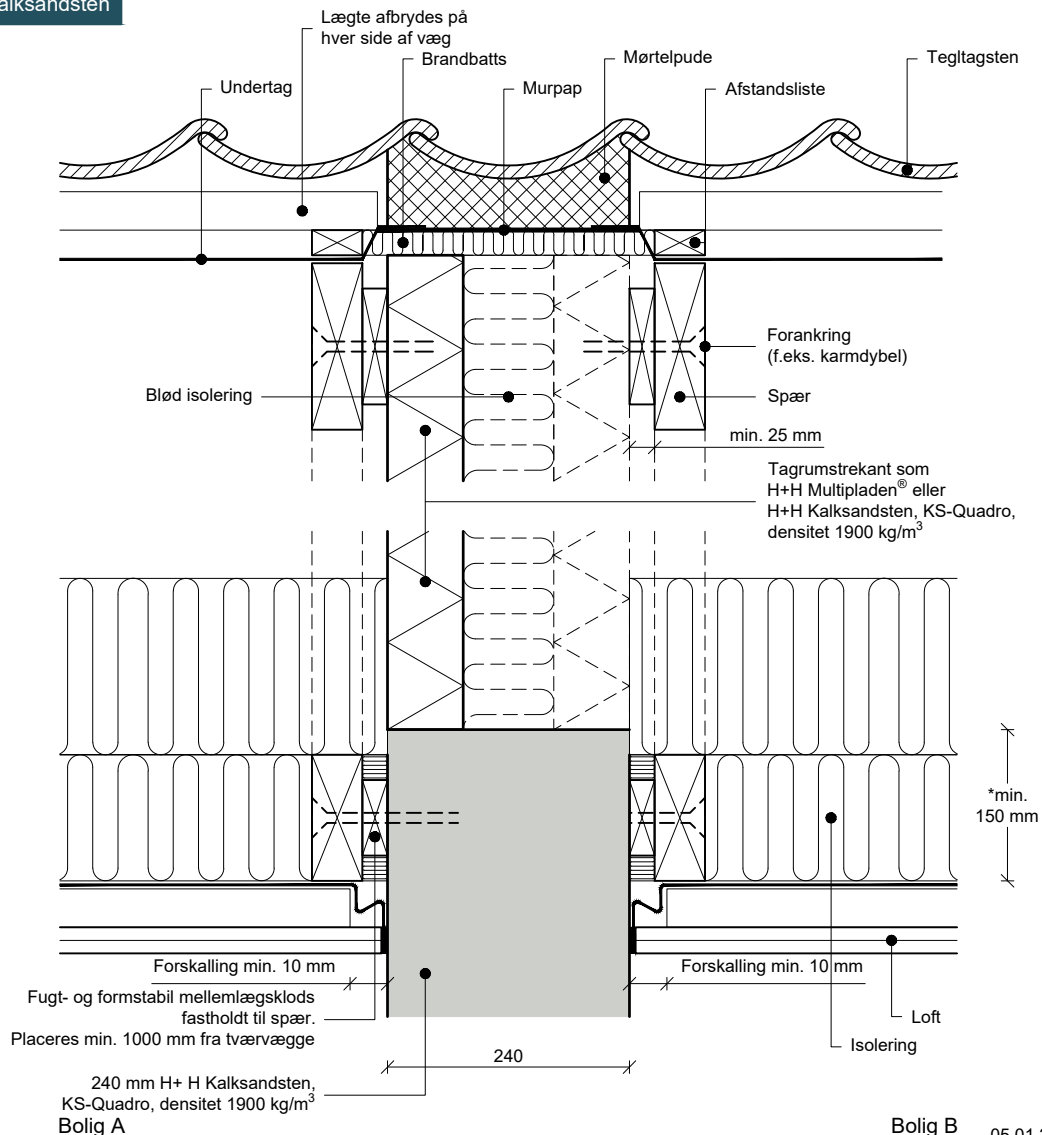

Bolg B

05.01.2022

TEGNINGSNUMMER: LE608-KS

NOTE: Konstruktionen godkendes i hvert enkelt tilfælde af de stedlige brandmyndigheder. Der må ikke anvendes bindere eller andre faste forbindelser mellem de to vægge. Installationer må ikke gennembyde væggen(e). Hvis der anvendes tæt gipspladeloft, er det ikke nødvendigt at opføre tagrumstrekanter, da gipspladerne reducerer lydtransmissionen via tagrummet. En trekant af 75 mm porebeton kan anvendes som brandsektionsvæg (EI 60).
 *240 mm H+H Kalksandsten skal føres mindst 150 mm op i loftisolering.

Lodret skel (lodret snit)

Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel/tagrum/rækkehuse/horisontale lydkrav

Brandsektionsvæg, del af brandkamserstatning

Lydklassifikation: Lydklasse CLuftlydisolation lodret $R'_w \geq 55$ dB

H+H Nordics A/S
 Skanderborgvej 234
 8260 Viby J
 Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H