

400 mm H+H Termoblokken

I følgende tabel og diagrammer ses fugtberegninger på 400 mm H+H Termoblokken. 400 mm H+H Termoblokken består af 175 mm Celblokken 375, 100 mm Kooltherm K3 og 125 mm Celblokken 375.

Forudsætninger	Ude	Inde	Fugtbelastningsklasse:
Temperatur	- 1 °C	20 °C	2
Relativ luftfugtighed	99 %	47,1 %	

Tabel 1. Randbetingelser for optegning af beregnede damptryk, temperatur og diffusionsmodstand på H+H Termoblokken.

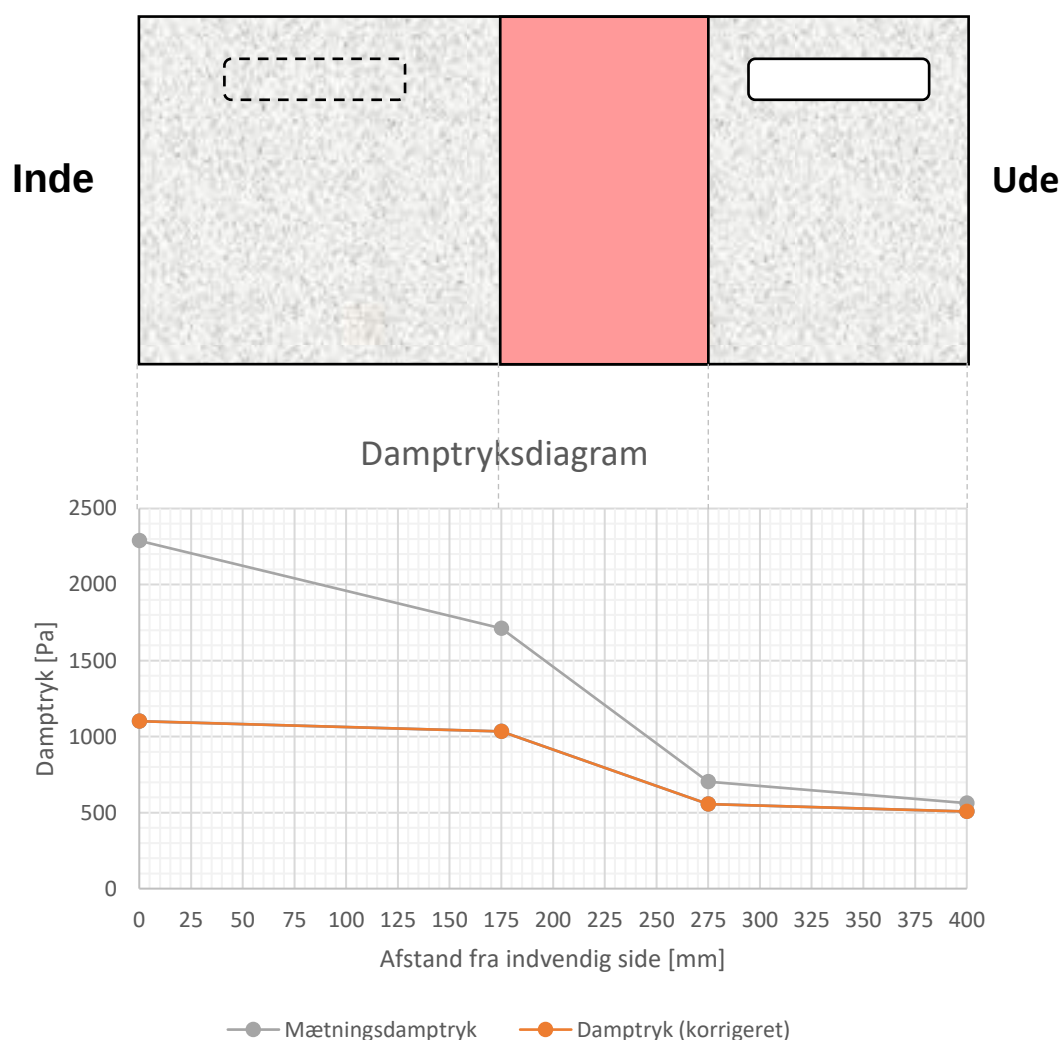


Diagram 1. Optegning af beregnede damptryk på 400 mm H+H Termoblokken.

Diagrammet viser, at der ikke er intern kondens.

400 mm H+H Termoblokken

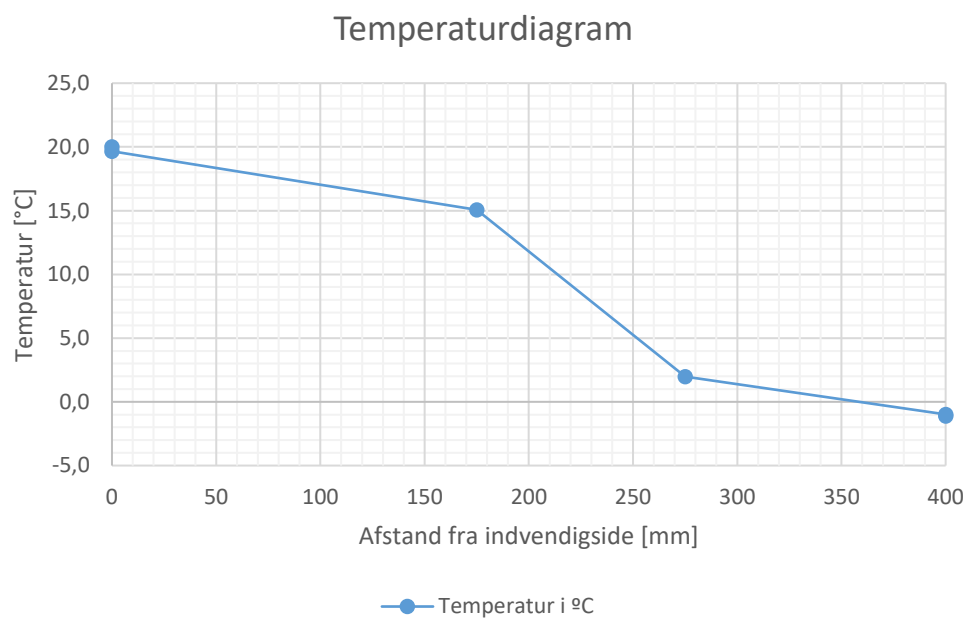


Diagram 2. Optegning af beregnede temperatur på 400 mm H+H Termoblokken.

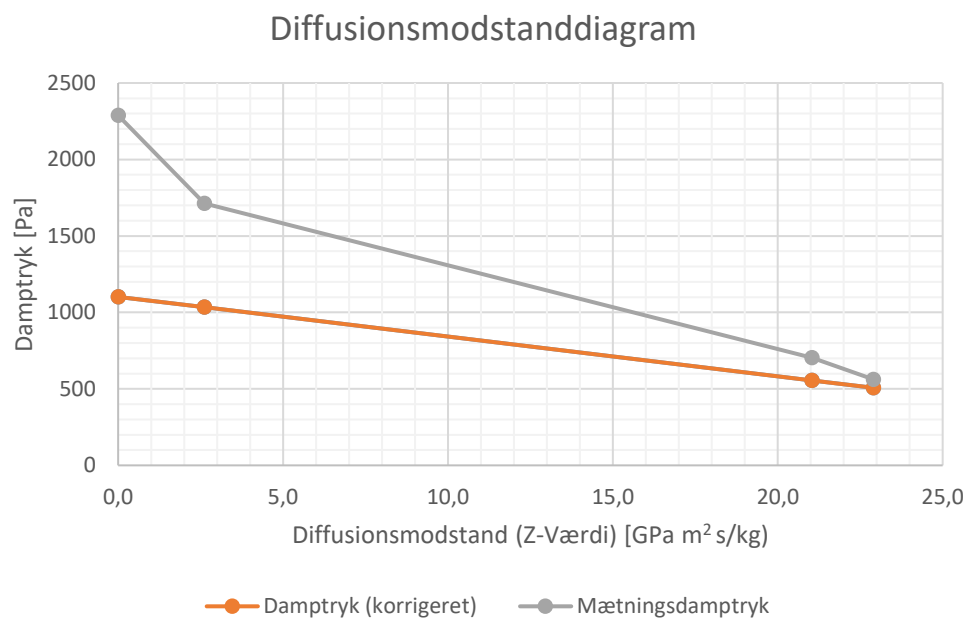


Diagram 3. Optegning af beregnede temperatur på 400 mm H+H Termoblokken.

460 mm H+H Termoblokken

I følgende tabel og diagrammer ses fugtberegninger på 460 mm H+H Termoblokken. 400 mm H+H Termoblokken består af 175 mm Celblokken 375, 160 mm Kooltherm K3 og 125 mm Celblokken 375.

Forudsætninger	Ude	Inde	Fugtbelastningsklasse:
Temperatur	- 1 °C	20 °C	2
Relativ luftfugtighed	99 %	47,1 %	

Tabel 2. Randbetingelser for optegning af beregnede damptryk, temperatur og diffusionsmodstand på H+H Termoblokken.

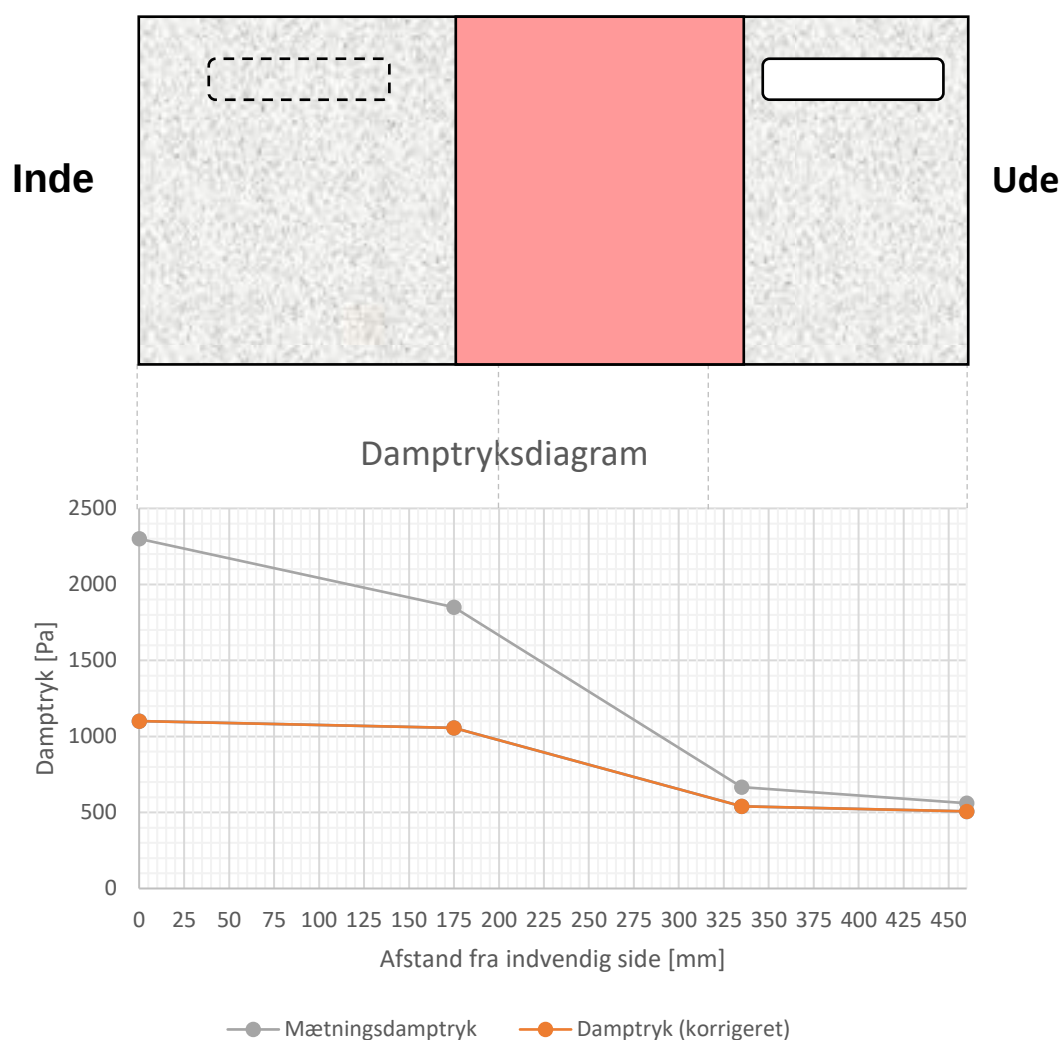


Diagram 4. Optegning af beregnede damptryk på 460 mm H+H Termoblokken.

Diagrammet viser, at der ikke er intern kondens.

460 mm H+H Termoblokken

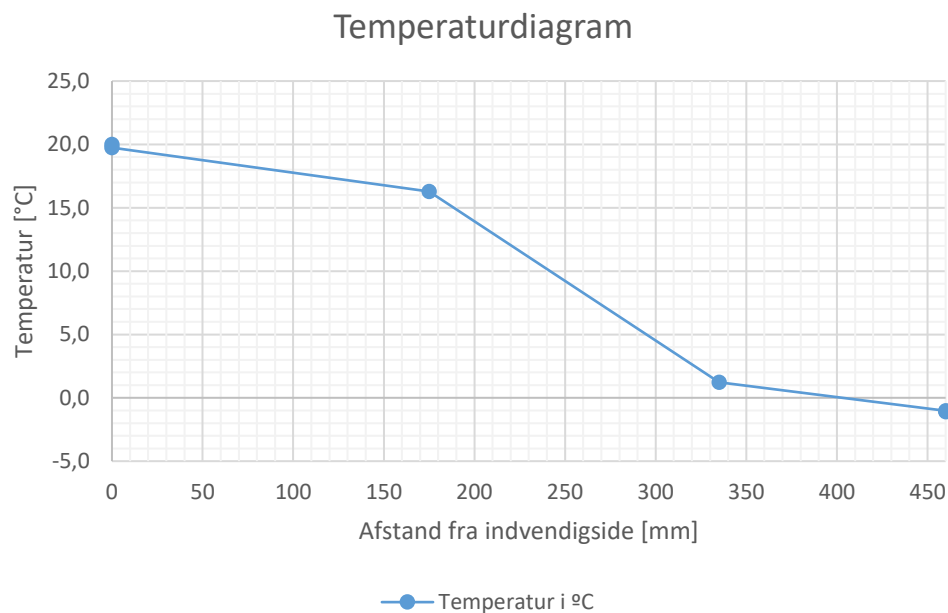


Diagram 5. Optegning af beregnede temperatur på 460 mm H+H Termoblokken.

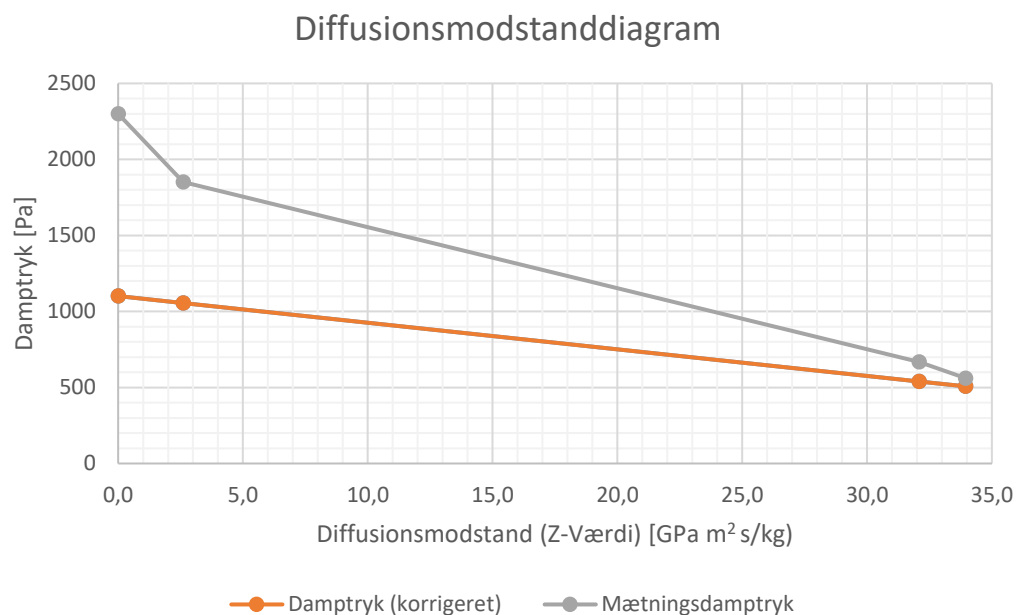


Diagram 6. Optegning af beregnede temperatur på 460 mm H+H Termoblokken.